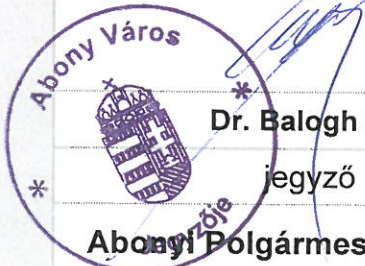


TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
ABONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A kiadás dátuma		2013. október 16.
KÉSZÍTETTE  Tisza Park Kft 5435 Martfű Gesztenye sor 1. adósz.. 11504845-2-16		JÓVÁHAGYTA ÉS ELRENDELTE 
Forgács Gábor		Dr. Balogh Pál
tűzvédelmi üzletágvezető		jegyző
Tisza Park Kft		Abonyi Polgármesteri Hivatal

TARTALOMJEGYZÉK

		oldalszám
I.	A Tűzvédelmi szabályzat szakmai fejezetei	3.
II.	Munkáltatói tűzvédelmi szabályozás	4.
III.	Jogszabályi környezet	5.
IV.	Alapfogalmak	6.
V.	Az intézmény tűzvédelmi szervezete	8.
V. 1.	Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek és feladataik	9.
VI.	Részletes szabályozás	11.
VI. 1.	A létesítésre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályozás	11.
VI. 2.	A létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok	13.
VI. 3.	A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások	15.
VI. 4.	A tűzvédelmi berendezések használatára vonatkozó szabályozás	18.
VI. 5.	Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályozása	22.
VI. 6.	A tűzvédelmi oktatás és képesítés rendjének szabályozása	24.
VI. 7.	A munkavállalók – tűz esetére vonatkozó – feladatainak szabályozása	25.
VI. 8.	A tűzriadó terv	26.
VI. 9.	A tűzvédelmi bírság	27.
VII.	Mellékletek	28.

I. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZAKMAI FEJEZETEI

Fejezet címe	Érvényesség
A létesítésre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályozás	✓
A létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok	✓
A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások	✓
A tűzvédelmi berendezések használatára vonatkozó szabályozás	✓
Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályozása	✓
A tűzvédelmi oktatás és képesítés rendjének szabályozása	✓
A munkavállalók – tűz esetére vonatkozó – feladatainak szabályozása	✓
A tűzriadó terv	✓
A létesítményi tűzoltóság	x

II. MUNKÁLTATÓI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei¹ alapján a

Abonyi Polgármesteri Hivatal

jelen Tűzvédelmi szabályzatában rögzíti a munkáltatóra és munkavállalókra vonatkozó, a tüzek megelőzését valamint a tűzesetek során elvárt intézkedést, közreműködést szolgáló eljárásokat, feladatokat.


A szabályozás célja, hogy betartásával biztosított legyen

- az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése
- a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás
- a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételei.

A Tűzvédelmi szabályzat

- személyi hatálya kiterjed: Az intézmény minden munkavállalójára, szerződéses és egyéb jogviszony alapján, vagy annak érdekében munkát végzőkre. Betartása és betartatása mindenki számára kötelező érvényű.
- tárgyi hatálya kiterjed: Az intézménynél végzett tevékenységek összességére, a tulajdonában és birtokában lévő munkaeszközökre.
- területi hatálya kiterjed: a hivatal székhelyére:
 - Abony, Kossuth tér 1.és telephelyére:
 - Abony, Báthory út 2.
- időbeli hatálya: kiadásától visszavonásig. Ezzel egyidejűleg a 2012. 10. 01-én kiadott szabályzat hatályát veszti.

Abony, 2013. 10. 16.

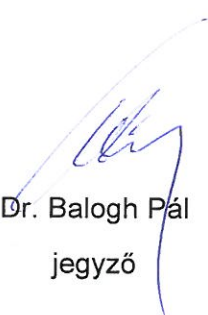
Dr. Balogh Pál
jegyző

¹ 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

III. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

száma	A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY címe	utolsó módosítása
1996. évi XXXI. Törvény	A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról	2012. évi XXXI. törvény
259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet	A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításról	-
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet	A tűzvédelmi szabályzat készítéséről	10/2011. (III. 28.) BM rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet	Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról	55/2012. (X.29.) BM rendelet
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet	A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről	67/2012. (XII.14.) BM rendelet
1999. XLII. törvény	A nemdohányzók védelméről	2012. XXVI. törvény
2011. évi CXXVIII. törvény	A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról	2012 LXXII. törvény

IV. ALAPFOGALMAK

Ezen szabályzat alkalmazásában:

TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT	Jogsabályban meghatározott munkáltatói feladatok teljesítése érdekében - munkaviszonyban, vagy polgárjogi szerződés alapján (külső szolgáltatás útján) - foglalkoztatott, megfelelő képesítéssel rendelkező személy (tűzvédelmi szakember).
ALAPTERÜLET	A gépek és a berendezések esetében, ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület.
BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS	Az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést (tűzoltóság értesítése, tűzszakasz-határon elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása stb.) önműködően végző berendezés.
ÉPÍTMÉNY	Olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés (alapozás) révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná). A talajtól elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik.
ÉPÜLET	Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy idejnyjellegű tartózkodás, használat feltételeit biztosítja.
HATÉKONY SZELLŐZTETÉS	Ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20 %-át.
HELYISÉG	Minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér.
KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET	Kereskedelmi, oktatási, művelődési, kulturális, társadalmi, igazgatási, vendéglátási, sport és egyéb szórakozási célú, szolgáltatási, vallási, szociális és egészségügyi célú épület.
LÉTESÍTMÉNY	Egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége.
MÉRTÉKADÓ TŰZSZAKASZ	Szabadtéren, vagy létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete.
MŰSZAKI MENTÉS	Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről – a rendelkezésre álló, ill. az általa igénybe vett eszközökkel – végzett elsődleges beavatkozási tevékenység.
ROBBANÁSVESZÉLYES ÁLLAPOT	Az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.
SZABADTÉR	Helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást, vagy

ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.

TALAJSZINT ALATTI HELYSÉG	Az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el.
TŰZ (TŰZESET)	Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.
TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS (TOVÁBBIAKBAN: TŰZVÉDELEM)	A tüzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.
TŰZMEGELŐZÉS	A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.
TŰZOLTÁSI FELADAT	A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.
TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZ, FELSZERELÉS	Az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére, és a tűzkár csökkentésére, a tűz megakadályozására alkalmazott berendezés, illetve a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelés.
TŰZTÁVOLSÁG	Az építmények, szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetve az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság.
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSSÉGI TANÚSÍTVÁNY	Az az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag – robbanó- és a robbanóanyag kivételével – készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltótechnikai eszközök, és oltóanyag megfelel a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek.
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG	Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.
TŰZSZAKASZ	Az építmény, szabadterület tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, jogszabályokban, nemzeti szabványban előírt tűztávolságok választanak el.
VESZÉLYESSÉGI ÖVEZET	A helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.

V. AZ INTÉZMÉNY TŰZVÉDELMI SZERVEZETE

	Jegyző	Humán közszolgálati és munkaügyi osztályvezető *	Településfejlesztési osztályvezető	Szervezeti egységvezető	Tűzvédelmi megbízott	Tűzvédelmi koordinátor	Munkavállalók
A tűzvédelmi szervezet létrehozása	D	E	E	E	V	E	T
A tűzvédelmi szervezet irányítása	D	E	E	E	D, V	V	T
A tűzvédelmi szervezet működtetése	D	V	V	V	D, V	V	E
A tűzvédelmi szervezet ellenőrzése	D	V	V	V	V	E	T
A tűzvédelmi szervezet fejlesztése	D	E	E	E	V	E	T

* továbbiakban: humán közszolgálati osztályvezető

Jelmagyarázat

Dönt a végrehajtásról – D

Felelős a feladat végrehajtásáért – V

Együttműködik a feladat végrehajtásában – E

Tájékoztatást kap – T

Rendelkezés:

1. A Polgármesteri Hivatal és Intézményei tűzvédelmi megbízottra vonatkozó feladatait polgárjogi szerződés alapján a Tisza Park Kft látja el.
2. A Polgármesteri Hivatal és Intézményei tűzvédelmi koordinátorra vonatkozó feladatait munkajogi szerződés alapján a Településfejlesztési osztályvezető látja el.

V. 1. TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ÉS FELADATAIK

1. Jegyző

- Az intézmény tűzvédelmi feladatait szabályozó Tűzvédelmi szabályzatot köteles kiadni
- Kiadja az intézmény munkahelyeire vonatkozó Tűzveszélyességi osztályba sorolást
- Intézkedik a Tűzriadó Terv elkészítésére
- Ellenőrzi a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartását
- Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatásához, továbbá a tűzvédelmi eszközök, felszerelések stb. beszerzéséhez, javításához stb. szükséges pénzügyi fedezet biztosítva legyen,
- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15 %-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál (Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Cegléd Széchenyi u. 24-26. Telefon: 53 311-025) köteles bejelenteni.
- Azt a munkavállalót, aki figyelmeztetés ellenére sem tartja meg a tűzvédelmi előírásokat, a munkavégzéstől köteles eltiltani és fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni.

2. Településfejlesztési osztályvezető tűzvédelmi feladatai és hatásköre

- Figyelemmel kíséri az Intézmény telephelyein lévő elektromos, villámvédelmi, gáztüzelésű berendezések, kémények stb. időszakos felülvizsgálatának szükségességét. A felülvizsgálatokról, ill. a hiányosságok megszüntetéséről a szükséges dokumentumokat köteles megőrizni.
- Figyelemmel kíséri az intézményben lévő tűzvédelmi felszerelések felülvizsgálatát és karbantartását.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott tűzvédelmi ellenőrzésen
- A közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén köteles a munkát leállítani mindaddig, amíg a veszélyt el nem hárították!

3. Humán közszolgálati osztályvezető feladatai és hatásköre

- Gondoskodik arról, hogy az intézmény valamennyi munkavállalója munkába álláskor, továbbá szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a munkakörének megfelelő oktatásban részesüljön
- A közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén köteles a munkát leállítani mindaddig, amíg a veszélyt el nem hárították!

4. Tűzvédelmi megbízott feladatai és hatásköre

- Elkészíti a Tűzvédelmi szabályzatot és a Tűzriadó tervet, ha szükséges a módosításokat elvégzi
- A dolgozók munkába állás előtti és éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása
- Részt vesz az éves tűzriadó gyakorlaton
- Tűzvédelmi szaktevékenységi feladatok ellátása

- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott tűzvédelmi ellenőrzésen
- Feltárt hiányosságok esetén intézkedik a jegyző által meghatározottak szerint
- Szakirányú szakmai bejárások végzése, feljegyzések készítése
- A közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén köteles a munkát leállítani mindaddig, amíg a veszélyt el nem hárították!

5. Munkavállaló feladatai és hatásköre

- Köteles a tűzvédelmi oktatáson részt venni
- Munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni és betartani
- A tűzjelzés módjait megismerni, a tűzvédelmi eszközök kezelését megtanulni
- Köteles a tűzvédelemmel kapcsolatos rendellenességet közvetlen a munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni
- Munkahelyén a munka befejeztével az előírt rendet biztosítani
- Tűz esetén közreműködni a személyek, anyagi javak mentésében
- A tűzoltásban, mentésben életkortól, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni

VI. RÉSZLETES SZABÁLYOZÁS

VI. 1. A LÉTESÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A létesítmények, építmények, valamint a technológiai rendszerek megvalósításával, fejlesztésével összhangban gondoskodni kell a - jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott - tűzvédelmi követelmények megtartásáról.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 1. 1. Használatra vonatkozó szabályok

Az építményt, építményrészt (helyiséget) csak a használatba vételi (üzemeltetési, működési és telepengedélyi) engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

Felelős: jegyző és szervezeti egységvezetők

VI. 1. 2. Világító berendezés

A "C" - "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

Az építmény villamos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

Felelős: jegyző

VI. 1. 3. Tűzoltó készülék biztosítása

A létesítményben – az a) – e) pontokban felsoroltak kivételével - 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni:

- a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m² alapterület után,
- b) a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabad terek a) pont alá nem eső részein az - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 200 m² után, de legalább szintenként,
- c) a "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabad terek a) pont alá nem eső részein - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m² után, de legalább szintenként,

Felelős: jegyző és településfejlesztési

osztályvezető

Dokumentum: Az intézmény tűzoltó készülékeinek
nyilvántartása" (4. sz. melléklet)

VI. 1. 4. Oltóvíz biztosítása

A Polgármesteri hivatal normatív tűzterhelése (iroda, államigazgatás): 600 MJ/m^2

Az oltóvíz szükséges mennyisége a tűzszakasz nagysága alapján számolva (30 %-os csökkentést figyelembe véve $1936,59 \times 0,7 = 1355,61 \text{ m}^2$) 2100 liter/perc 1,5 órán keresztül.

Oltóvizet a közterületi tűzcsapokról lehet biztosítani.

VI. 2. A LÉTESÍTMÉNYEK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA ÉS AZ AZOKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A létesítmény – helyiség, szabadter - tűzveszélyességének mértéke határozza meg a tűz megelőzési tevékenység módját, feladatait. A szakszerű osztályba sorolás és az ahhoz tartozó szabályozás kiemelt fontosságú a tűz elleni védekezés érdekében.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 2. 1. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

Az osztályba sorolás tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül, az csak megfelelő képesítéssel végezhető.

Felelős: tűzvédelmi megbízott

Dokumentum: „Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás” (1. sz. melléklet)

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni és az a tűzveszélyességi osztály a meghatározó, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40 %-ot.

Felelős: tűzvédelmi megbízott

Dokumentum: „A Az intézmény létesítményeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása” (2. sz. melléklet)

VI. 2. 2. Tüzelő- és fűtőberendezések

Csak az engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni.

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A tüzelő- és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

Felelős: jegyző

VI. 2. 3. Csatornahálózat

Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Felelős: szervezeti egységvezetők, munkavállalók

VI. 2. 5. Villamos berendezés

A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell használni és felülvizsgálni.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

b) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren **legalább 6 évenként**,

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A villamos berendezések szerelését, javítását, karbantartását csak villamos szakember végezheti.

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

Dokumentum: „Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálatát minősítő irat”

VI. 2. 6. Villámhárító berendezés (Nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata)

A villámhárító berendezésnek a villámcsapás felfogására, a villámáram levezetésére és a fölben való szétosztására szolgáló része, amely felfogóból, levezetőkből és földelésből áll.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból:

a) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren **legalább hatévenként**,

b) egyéb építményben, szabadtéren **legalább 3 évenként**,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik.

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

Dokumentum: „Villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát minősítő irat”

VI. 3. A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK**A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:**

A munkavégzés illetve ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb tevékenység során fokozottan ügyelni kell a tűz megelőzést szolgáló intézkedések betartására, betartatására. A szabályzás a legminimálisabb követelményektől (lásd dohányzás, szellőztetés) a legspeciálisabb előírásokig (éghető anyagok tárolása, ellenőrzés) tartalmazza a munkavállalók által betartandó elvárásokat.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:**VI. 3. 1. Használati szabályok**

A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területén kell tartania. Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni.

A használatot, a tárolást valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.

A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki követelményben megengedett tűzterhelési értéket.

A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadteréből a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.

Felelős: szervezeti egységvezetők és munkavállalók

VI. 3. 2. Éghető anyagok, folyadékok

Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd az erre a célra kijelölt helyen tárolni.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg nincs gyújtóforrás.

Felelős: munkavállalók

VI. 3. 3. Tevékenység közben és annak befejezése utáni ellenőrzés

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell

szüntetni.

A munkahelyeken a tevékenység befejezése után minden esetben ellenőrizni kell:

- a munkaidő utáni kötelező mértékű takarítást,
- a gyúlékony anyagok eltávolítását,
- a tüzek, nyílt lángok eloltását,
- a közlekedési utak, vészkijáratok szabadon hagyását,
- az áramtalanítás végrehajtását,
- a vízcsapok, közművek elzárását,
- az anyagok előírás szerinti tárolását,
- a tűzoltó készülékek, berendezések, vízforrások hozzáférhetőségét.

Felelős: szervezeti egységvezetők és munkavállalók

VI. 3. 4. Helyiség elhagyásának biztosítása

A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat - csak a kiürítés irányába nyílhatnak

A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége – nyílászárók kivételével – 1,10 méter.

Felelős: jegyző és szervezeti egységvezetők

VI. 3. 5. Raktározás és tárolás

A tárolás során a különböző anyagok nagy tűzveszélyt jelentenek, ha nem tartják be az előírásokat.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak.

Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag nem tárolható.

A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.

Helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a kötényfal alsó síkjának vonalát. A tárolt anyag és a kötényfal között 1 méter távolságot kell tartani.

Felelős: szervezeti egységvezetők és munkavállalók

VI. 3. 6. Dohányzás

A tüzek keletkezésének okai között jelentős szerephez jut a dohányzás, ezért rendkívül fontos a dohányzás tűzvédelmi szabályainak megismerése és megtartása.

Égő dohánytermék, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

Tilos dohányozni az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat táblával, piktogrammal kell jelölni.

A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni a közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben!

Felelős: jegyző

Dokumentum: jegyzői utasítás

VI. 3. 7.

Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

VI. 4. A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZÁS

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A tűzveszélyesség mértéke, valamint a tevékenység jellege alapján megtervezett és kialakított tűzvédelmi berendezések ismerete, azok használatának hatékonysága jelentősen befolyásolja az esetlegesen bekövetkező tüzesetek által okozott károk mértékét.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 4. 1. Tűzjelző berendezés

A tűzoltóság felé a tüzet, az intézmény fővonalú távbeszélő készülékei mellett, mobiltelefonról lehet, illetve kell jelezni! A fővonalú készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát (105) jól láthatóan fel kell tüntetni.

Felelős: szervezeti egységvezetők

Az épületben beépített automata tűzjelző rendszer üzemel, amely a jelzést az AboPOL Kft ügyeleti központjába küldi.

Az üzembentartó feladatai:

Az üzembentartás azt jelenti, hogy a tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A jelzések folyamatos fogadásáról, a műszaki követelményben meghatározott időszakonkénti ellenőrzésről, felülvizsgálatról és karbantartásról gondoskodni kell.

Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés kezelésével megbízott személy a berendezés működésének vizsgálata kapcsán **naponta** ellenőrzi, hogy

- ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel (nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó), értesítették-e a karbantartót,
- az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
- a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzőjének működését, és
- amennyiben az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, a c) pontban meghatározottak helyett elégséges meggyőződni, a központtal való kapcsolatról és rendszerállapotról.

Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személynek **havonta** ellenőrizni kell az alábbiakat:

- az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
- a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson

Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személynek **háromhavonta** ellenőrizni kell az alábbiakat:

- történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését (az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát stb.),
- a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz (tabló, PC) üzemképes-e.

Féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább hathavonta biztosítani kell, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra

vonatkozó képesítéssel rendelkező személy az alábbiakat végezze el:

- ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit, (oktatott felügyelet) meglétét,
- ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében,
- működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang- fényjelzők), és működteti a vezérlési funkciókat
- tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

Dokumentum: Üzemeltetési napló (10. sz. melléklet)

VI. 4. 2.

Tűzoltó készülék, tűzvédelmi felszerelés

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést, berendezést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként ellenőrizni kell.

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékekről nyilvántartást kell vezetni, amelybe a következő adatok szerepeljenek:

- a) a készenlétben tartó nevét,
- b) az ellenőrző vizsgálatot végző nevét,
- c) a karbantartó személy vagy személyek nevét,
- d) a tűzoltó készülék készenléti helyét, típusát, gyári számát,
- e) a negyedéves vizsgálat elvégzésének dátumát hónap és nap szerint,
- f) a javítás szükségességére való utalást,
- g) a tűzoltó készülékkel kapcsolatos egyéb megjegyzéseket, és
- h) a vizsgálatot végző személy aláírását.

A készenlétben tartó vagy annak képviselője, aki megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket, amelynek során ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülékek:

- a) az előírt készenléti helyen van,
- b) rögzítése biztonságos,
- c) látható,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
- e) használata nem ütközik akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,

- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
- h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
- i) zárópecsétje sértetlen,
- j) karbantartása esedékes-e, és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű.

Az ellenőrzéseket legfeljebb negyedévente kell elvégezni.

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

Dokumentum: „Az intézmény tűzoltó készülékeinek nyilvántartása” (4. sz. melléklet)

A tűzoltó készülékek, felszerelések, anyagok jogszabályban, illetve állami szabványban² meghatározott vizsgálatainak időpontjai, amelyeket csak karbantartó személy vagy szervezet végezhet:

- EN-3 típusú tűzoltó készülékek: évenként
- MSZ 1040 típusú tűzoltó készülékek: félévenként

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

Dokumentum: szerződés

VI. 4. 3.

Biztonsági jelek

Az építményt, és annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent-tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak. Ennek érdekében a menekülésre használható kijárat utakat az építményen belül a vonatkozó műszaki követelményben foglalt módon, vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldással biztonsági (menekülési, tűzvédelmi és veszélyhelyzeti) jelekkel kell felszerelni.

Minden menekülésre igénybe vehető kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható.

A lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete esetén legalább a lépcsők menekülés irányában lévő első lépcsőfokát el kell látni a menekülési útirányt jelző biztonsági jellel.

A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy villamos működtetésű) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására.

A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága (8. melléklet 1. kép)

Az építmény kiürítése és az ott keletkezett tűzjelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket világító biztonsági jelekkel kell megjelölni. A tűzvédelmi eszközök szempontjából kiemelten kell kezelni

- a kézi és hordozható tűzoltó készülékeket,

Az építmény kiürítése során szükséges, vagy esetleg szükségessé váló elsősegély- vagy veszélyhelyzeti eszközöket, felszereléseket a utánvilágító vagy világító biztonsági jelekkel kell megjelölni. A veszélyhelyzetben fontos eszközök közül

² MSZ 1040-6

kiemelten kell kezelni:

- az elsősegély felszereléseket,

Az elsősegély- és veszélyhelyzeti biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb a füstmentes levegőréteg felső határáig kell elhelyezni úgy, hogy azok a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhetők legyenek.

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

VI. 5. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 5. 1. Általános szabályzás

Tűzveszélyesnek minősül minden olyan munka, akár állandó, vagy ideiglenes munkahelyen történik, ami hőkifejtéssel, vagy robbanásveszéllyel jár és emiatt környezetére is veszélyes.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

Felelős: munkavállalók

VI. 5. 2. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésére

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység megkezdése előtt a területet ismerővel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt milyen tűzoltó felszereléseket és eszközöket kell készenlétben tartani és ezeket biztosítani kell. Előírható az állandó vagy időszakos, esetleg meghosszabbított felügyelet is.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését jelenteni kell az engedélyezőnek, akinek szükség esetén feladata, hogy a helyszínen győződjön meg a tüzet okozó körülmények megszüntetéséről.

Ezt az engedélyt a dolgozónak magánál kell tartania és felszólításra az ellenőrzést végzőnek fel kell mutatni.

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

Dokumentum: Engedély alkalomszerű tűzveszélyes
munka végzésére (5. sz. melléklet)

VI. 6. A TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS KÉPESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi munkavállalója a munka, illetőleg a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába lépés előtt elsajátítsa, valamint a tűz esetén végzendő feladatát megismerje.

Azok a munkavállalók, akik munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatóak, semmilyen munkát nem végezhetnek.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 6. 1. Munkavállalók oktatása

A munkába lépés előtti, valamint az évente ismétlődő oktatás során az alábbi ismereteket kell elsajátítani:

- munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége,
- megelőző tűzvédelmi rendelkezések,
- tűz esetén követendő magatartás, feladatok végrehajtásának sorrendje,
- tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek használata,
- menekülési útvonalak, módok,
- munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi feladatok,
- tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.

Az oktatást dokumentálni szükséges

Felelős: oktatás megszervezése:
humán közszolgálati osztályvezető
oktatás megtartása:
tűzvédelmi megbízott

Dokumentum: Oktatási napló (6. sz. melléklet)

VI. 6. 2. Tűzvédelmi szakvizsgák

A vonatkozó jogszabály³ szerint bizonyos (pl.: hegesztői) munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

A szakvizsgára való felkészítést, valamint a vizsga lebonyolítását e rendeletben meghatározottak szerint csak szakember végezheti.

Felelős: szervezeti egységvezetők

Dokumentum: bizonyítvány

³ 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet mellékletében meghatározott foglalkozási ágakban

VI. 7. A MUNKAVÁLLALÓK - TŰZ ESETÉRE VONATKOZÓ - FELADATAINAK SZABÁLYZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

Az esetlegesen bekövetkező tűz esetén gyorsan és határozottan kell intézkedni és viselkedni. Mindenkinnek ismernie kell a tűzjelzéssel, tűzoltással és a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 7. 1. Tűzjelzés

Minden esetben, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának jelezni.

Tűzjelzéskor a tűzoltóságnak az alábbiakat kell jelenteni:

- A tüzeset, káreset pontos helye, címe,
- Emberélet van-e veszélyben,
- Mi ég, mi van veszélyeztetve,
- Mekkora a káreset nagysága,
- A jelző személy neve, a hívásra használt telefonkészülék hívószáma.

A tűzjelzésre – ha arra szükség van – a távbeszélő készülékeket idegenek részére is ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre kell bocsátani.

Felelős: munkavállalók

VI. 7. 2. Azonnali teendők tűz esetén

Tűz esetén ha mód van rá áramtalanítani kell a helyiségeket, épületet.

A tűzoltást haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, anyagokkal.

Az életveszélyben lévő személyek mentését haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel egyidejűleg az anyagi kár csökkentése érdekében a tárgymentést is végre kell hajtani a lehetőségekhez mérten.

A tüzeset helyszínére érkező Hivatásos Tűzoltók vezetőjét a munkahelyi vezető köteles az addig végzetekről tájékoztatni, és a tűzoltók vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.

Felelős: munkavállalók

VI. 7. 3. Bejelentési kötelezettség

Olyan tüzet, amelyet a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltottak, illetve emberi beavatkozás nélkül megszűnt, be kell jelenteni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak késedelem nélkül és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul meg kell őrizni.

Felelős: munkavállalók

VI. 8. A TŰZRIADÓ TERV

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A munkavállalók tűzjelzésre, tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó feladatait – ahol jogszabály előírja – Tűzriadó Tervben kell meghatározni, hogy az esetlegesen előforduló tűz esetén mindenki szervezetten és pánikmentesen viselkedjen.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 8. 1. Tűzriadó terv készítése

A vonatkozó rendelet⁴ értelmében jelen szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni, az alábbi tartalommal:

- Tűzjelzés módjának meghatározása;
- A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja;
- A tűz esetére vonatkozó tennivalók (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, áramtalanítás, stb);
- A főbb veszélyforrások megnevezése (utalással a védekezési szabályokra);
- A létesítmény helyszínrajza, szükség szerint a szintenkénti alaprajzai a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók és a vízszerezési helyek megjelölésével.

Felelős: tűzvédelmi megbízott

VI. 8. 2. A Tűzriadó Terv elhelyezése

A terv egy példányát állandóan hozzáférhető helyen (információ) kell elhelyezni.

Felelős: településfejlesztési osztályvezető

⁴ 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § (1)

VI. 9. A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

A tűzvédelmi hatóság a jogszabály⁵ 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

⁵ 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet II. fejezet

VII. MELLÉKLETEK

1. melléklet	Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás
2. melléklet	Az intézmény létesítményeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása
3. melléklet	Az intézmény berendezéseinek időszakos felülvizsgálata
4. melléklet	Az intézmény tűzoltó készülékeinek nyilvántartása
5. melléklet	Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésére
6. melléklet	Oktatási napló
7. melléklet	Tűzriadó terv
8. melléklet	Képjegyzék
9. melléklet	Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások
10. melléklet	Ellenőrzési napló tűzjelző rendszerhez
11. melléklet	Kiürítés számítás
12. melléklet	Tűzvédelmet érintő dokumentumok jegyzéke

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK, OSZTÁLYBA SOROLÁS¹**„3. § (1) „Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:**

- a) - az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet,
 - az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz $T_{ü} \geq T_{lpn}$ és $T_{ü} > 35$ °C,
 - az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%;
 - az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes vagy tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
- c) a 100 m³/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezhasas gázmérő(k) helyisége;
- d) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése;
- e) a PB-gáz cseretelep.

(2) „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez,
 - az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, azaz $T_{ü} < T_{lpn}$, $T_{ü} > T_{lpn} - 20$ °C és $T_{ü} > 35$ °C,
 - az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb;
 - az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt;
- b) - az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
- c) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

(3) „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C,
 - a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum,

¹ 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet

- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett van, de legfeljebb $150\text{ }^{\circ}\text{C}$, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal, de legfeljebb $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal kisebb, azaz $T_{\text{ü}} \leq T_{\text{lpny}} - 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{ü}} \geq T_{\text{lpny}} - 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $T_{\text{ü}} > 35\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák;
- c) az üzemanyag-töltő-állomások.

(4) „Mérsékelt tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ -nál nagyobb,
 - az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ -nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal van, azaz $T_{\text{ü}} < T_{\text{lpny}} - 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $T_{\text{ü}} > 35\text{ }^{\circ}\text{C}$,
 - az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak;
- c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, amelyben nem éghető anyagot $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett dolgoznak fel;
- d) a közösségi és lakóépület, tűzszakasz;
- e) gépjármű-tároló (építmény, tűzszakasz, szabadter);
- f) állattartó helyiség.

(5) „Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) a nem éghető anyag;
 - b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter ahol nem éghető anyagot $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.
- (6) Azon különleges anyagok esetében, - kivéve azokat a veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete hatálya alá tartoznak -, amelyek az (1)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint nem sorolhatók be, a tűzveszélyességi osztályba sorolást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság határozza meg.
- (7) Jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott esetben az övezet, helyiség, illetve berendezés tűzveszélyességi osztályba sorolása az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is történhet.
- (8) A veszélyességi övezet, helyiség, szabadter - ha ott az anyagot, zárt rendszerben dolgozzák fel, tárolják, forgalmazzák vagy szállítják - az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság engedélye esetén veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolható.

Az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolása

Abony, Kossuth tér 1.						
Helyiségek	alapterülete (m ² -ben)					
neve:	A	B	C	D	E	összes
Pince						
Közeledő				5,15		5,15
Közeledő				10,12		10,12
Közeledő				28,37		28,37
Közeledő				14,67		14,67
Tároló			4,2			4,2
Irattár			39,77			39,77
Raktár			16,25			16,25
Kazánház				28,17		28,17
Műhely				19,43		19,43
Raktár			31,17			31,17
Raktár			26,91			26,91
Raktár			26,91			26,91
Raktár			31,67			31,67
Közeledő				10,07		10,07
Közeledő				28,27		28,27
Közeledő				14,30		14,30
Étkező				45,39		45,39
Konyha				26,81		26,81
Öltöző				23,74		23,74
Raktár			15,00			15,00
Raktár			31,65			31,65
Irattár			27,56			27,56
Irattár			26,72			26,72
Irattár			31,66			31,66
Földszint						
Közeledő				12,35		12,35
Aula				70,93		70,93
Lépcsőház					46,48	46,48
Ügyfélszolgálat				20,63		20,63

Iktató				20,83		20,83
Közlekedő				30,32		30,32
Közlekedő				15,60		15,60
Ügyfelfogadó				20,21		20,21
Iroda				9,23		9,23
Iroda				13,56		13,56
Iroda				17,25		17,25
Iroda				9,82		9,82
Iroda				15,00		15,00
Iroda				13,00		13,00
Iroda				10,35		10,35
Iroda				11,95		11,95
Iroda				12,75		12,75
Iroda				13,10		13,10
Iroda				18,70		18,70
Iroda				20,24		20,24
Teakonyha				12,10		12,10
Közlekedő				7,66		7,66
Közlekedő				11,11		11,11
Közlekedő				7,66		7,66
Mozgáskorlátozott wc					3,97	3,97
Előtér, női, férfi wc					14,93	14,93
Előtér, női, férfi wc					11,17	11,17
Teakonyha				12,05		12,05
Iroda				10,05		10,05
Szerver szoba				2,72		2,72
Iroda				9,32		9,32
Iroda				23,36		23,36
Irattár			4,41			4,41
Iroda				11,90		11,90
Iroda				12,08		12,08
Közlekedő				47,06		47,06
Okmányiroda				75,36		75,36
Irattár				4,22		4,22
Teakonyha				7,47		7,47

Irattár			4,78			4,78
Emelet						
Lépcsőház					46,48	46,48
Közlekedő				33,27		33,27
Közlekedő				45,92		45,92
Kistárgyaló				44,21		44,21
Iroda				19,30		19,30
Iroda				8,90		8,90
Iroda				24,05		24,05
Iroda				15,72		15,72
Iroda				13,60		13,60
Iroda				15,00		15,00
Iroda				14,75		14,75
Iroda				13,40		13,40
Iroda				20,24		20,24
Iroda				12,10		12,10
Díszterem				96,89		96,89
Előtér, férfi, női wc					15,01	15,01
Közlekedő				29,98		29,98
Mozgáskorlátozott wc					4,60	4,60
Iroda				25,58		25,58
Teakonyha				3,93		3,93
Iroda				18,17		18,17
Házasságkötő terem				66,70		66,70
Iroda				33,00		33,00
Iroda				12,70		12,70
Iroda				15,75		15,75
Iroda				15,00		15,00
Iroda				12,70		12,70
Összesen (m ²)			318,66	1475,29	142,64	1936,59
%			16,45	76,18	7,37	100
Az épület tűzveszélyességi osztálya "D"				Mérsékelten tűzveszélyes		

Abony, Báthory u. 2.						
Helyiségek	alapterülete (m ² -ben)					
neve:	A	B	C	D	E	összes
Folyosó				5,11		5,11
Wc, padlásfeljáró				1,81		1,81
Közlekedő				2,73		2,73
Étkező, melegedő				7,22		7,22
Wc – férfi					0,76	0,76
Wc – női					0,76	0,76
Iroda				19,23		19,23
Raktár			11,30			11,30
Raktár			9,50			9,50
Összesen (m ²)			20,8	36,1	1,52	58,42
%			35,6	61,8	2,6	100
A létesítmény tűzveszélyességi osztálya "D"				Mérsékelt tűzveszélyes		

**Az Intézmény tűzvédelmi berendezéseinek
időszakos felülvizsgálata**

TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK			
Tárgya	Időszak	Dokumentálás	Előíró jogszabály, nemzeti szabvány
Az MSZ EN 3 szerint gyártott hordozható tűzoltó készülék ellenőrzése OKF regisztrációs számmal rendelkező személy vagy szervezet által	1 év	Tűzoltó készülék nyilvántartás	28/2011. (IX. 6.) BM rendelet; MSZ EN 3
Tűzoltó készülék ellenőrzése készenlétben tartó által	3 hónap	Tűzoltó készülék nyilvántartás	28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
Tűzoltó készülékek palackjának nyomáspróbája	5 év		MSZ EN 3
Villamos berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően - a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren	6 évenként	Minősítő irat	28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően - a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren	6 évenként	Minősítő irat	28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata	3 évenként	Minősítő irat	MSZ 2364
Gáztüzelésű berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata	5 évente	Jegyzőkönyv (szakvélemény)	az 1994. évi XLI. tv. GOMBSZ
Egyedi, gyűjtő, központi kémények műszaki felülvizsgálata	4 évente	Jegyzőkönyv (szakvélemény)	27/1996.(X.30.) BM.r.
Tűzjelző rendszer ellenőrzése	naponta - üzemeltető havonta - üzemeltető 3 havonta - üzemeltető Félévente – karbantartó szervezet	Ellenőrzési napló Jegyzőkönyv	28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez

A készenlétben tartó neve: Abonyi Polgármesteri Hivatal
Abony, Kossuth tér 1.

Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i):

A karbantartó személy(ek) neve(i):

Ssz.	A tűzoltó készülék			A vizsgálat dátuma (hónap, nap)				Javítás szükséges	Megjegyzés
	Készletléti helye	Típusa	Gyári száma	I.	II.	III.	IV.		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

Vizsgálatot végző aláírása:

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉRE

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai¹, valamint a helyszíni szemle alapján

-tól
(év, hó, nap, óra)

-ig
(év, hó, nap, óra)

Területen / helyiségben

részére
(név)

aki tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik (oktatásban részesült, tűzvédelmi szakvizsgájának száma:
.....),

részére a tűzveszélyes munkavégzést az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása, megtartása
mellett engedélyezem

Tűzvédelmi előírások

A hegesztés közelében lévő éghető anyagokat a munkavégzés helyétől 6 m távolságra kell eltávolítani, illetve a védelméről vizes ruhával (nem éghető anyaggal) történő letakarással gondoskodni kell.

A tevékenység ideje alatt a terület vezetője egy dolgozóját köteles felügyeleti szolgálatra kijelölni és feladataira kioktatni.

A helyszínen legalább 1 db 6 kg ABC porral oltó készüléket és egy vödör vizet kell biztosítani. Ezen felül tűzvédelmi felszerelést kell biztosítani.

A munka befejeztével a munkát végző személy köteles a munkaterületet átvizsgálni, nem maradt-e vissza tüzet okozó lehetőség, szikra, parázs, stb., továbbá az engedélyt kiadónak a munka befejezését és az átvizsgálás eredményét jelenteni.

Kelt:

(engedélyt kiadó aláírása)

Az engedélyben foglaltakat tudomásul veszem, azok megtartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

(munkát végző aláírása)

(üzem/terület vezetőjének aláírása)

Figyelmeztetés!

Munkát végezni csak a fenti előírások megtartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés során az engedélyt fel kell mutatni.

¹ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

OKTATÁSI NAPLÓ

Az oktatás időpontja			
helyszíne			
Részvevők száma			
Az oktatást végző neve			
beosztása szakképesítése			
aláírása			
Oktatás formája	elméleti	gyakorlati	
Az oktatás tárgya			
Az oktatást ellenőrizte	(név)	(beosztás)	(dátum)

sorszám	Oktatásra kötelezettek			
	neve	munkaköre	aláírása	eredménye

TŰZRIADÓ TERV
ABONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

TŰZRIADÓ TERV

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A Polgármesteri Hivatal tűzveszélyességi osztályba sorolása:

„D” „Mérsékeltén tűzveszélyes”

A tűzriadó terv célja kettős: az intézmény telephelyén és annak épületeiben, helyiségeiben tartózkodó személyek, munkavállalók szerezzenek tudomást a keletkezett tűzről, tűz esetén az intézmény munkavállalói feadataikat a tervben meghatározottak szerint, begyakorolva, szervezeten, pánik mentesen végezzék.

Célja az is, hogy az elsőnek kiérkező tűzoltó egység parancsnokát a beavatkozáshoz szükséges adatokról tájékoztassák. A tűzoltóság gyors eligazodását a mellékelt helyszínrajz segíti elő (alaprajz, mellyen jelölve van az elektromos főkapcsoló, kézi tűzoltó készülékek, közlekedési és kiürítési utak).

A tűzriadó tervet érintő minden változást az intézmény tűzvédelmi megbízottjának kell bejelenteni, hogy a szükséges módosításokat a terven elvégeztesse.

A tűzriadó terv egy példányát az intézmény bejáratánál lévő információ helyiségben, jól hozzáférhető helyen kell elhelyezni, melyet a tűzoltók helyszínre való kiérkezésekor a mindenkor portaszolgálat vagy a helyszínen tartózkodó munkahelyi vezető köteles a tűzoltók vezetőjének átadni, illetve őket a telephelyen található tűzoltó eszközökhöz, vízszerezési helyekhez irányítani.

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

1. A TŰZ JELZÉSE, AZ INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSÁNAK RENDJE

Az az alkalmazott vagy személy, aki az intézmény területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, azonnal jelezze azt elsősorban a létesítmény területén tartózkodó személyeknek, munkatársaknak, valamint az intézmény területén tartózkodó vezetőnek, illetve olyan személynek, aki a tűzjelzést a tűzoltóság felé elvégzi.

A létesítményben tartózkodók riasztása az intézményben a tűzjelző rendszer beüzemelésével, valamint a hangos **TŰZ VAN! TŰZ VAN!** hangjelzéssel történhet.

A munkavállalók a tűz jelzését követően azonnal kötelesek a létesítmény bejáratú kapuit kinyitni, teljes szélességében kitárni.

A tűzjelzés a tűzoltóság felé történhet:

Telefonon:	105 hívószámon
Mobiltelefonon:	105 hívószámon
Központi segélykérőn	112 hívószámon

A tűzjelzésre a telephely irodájában lévő fővonalú telefonkészüléket, vagy bármely vezetőnél lévő mobil telefonkészüléket lehet, illetve igénybe kell venni.

A tűzoltóságnak a tüzet, a kialakult körülményektől függően az intézmény területén vagy helyiségében tartózkodó személy jelentheti.

A tűzoltóságnak minden tüzet be kell jelenteni, az eloltott tüzet, az el nem oltott tüzet, és azt is ami magától elaludt. A tűz helyszínét érintetlenül kell hagynia tűzvizsgálat megtartása céljából.

A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- A telephely pontos címét (város, utca, házszám)
- mi és milyen káreset történt, mit veszélyeztet
- káreset nagyságát
- emberélet van-e veszélyben
- bejelentő nevét, a hívásra használt telefon számát.

A tűz jelzésének megkönnyítésére minden fővonalú távbeszélő készülék mellett a

Tűzoltóság	105
Rendőrség	107
Mentők	104
Központi segélyhívó	112
Cegléd Hivatásos Tűzoltóság	53 / 311-025 hívószámát fel kell tüntetni.

Hívószámát fel kell tüntetni.

A tűzjelzést követően ha nem tartózkodik a helyszínen, lehetőség szerint értesíteni kell az alábbi vezetőket, személyeket:

Dr. Balogh Pál jegyző

Tel:

Az intézmény vezetőjének értesítése

- az esemény helye, ideje, rövid ismertetése,
- bekövetkezésének megállapított, vagy feltételezett oka,
- a tényleges, vagy becsült kár nagysága, értéke,
- a rendkívüli esemény elhárítására tett intézkedéseket,
- bejelentő neve, beosztása, telefonszáma.

2. AZ INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓK FELADATAI TŰZ ESETÉN:

Az alábbi feladatokat az intézmény munkavállalói a kialakult helyzetnek megfelelően, szervezeten hajtásuk végre.

A végrehajtást az adott helyzetben legfontosabb feladat végrehajtásával kell megkezdeni, a vezető utasítása szerint.

ÉLETMENTÉS, KIÜRÍTÉS:

Tűz esetén az intézményben dolgozók elsődleges, és legfontosabb feladata, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségekből, épületből minden személyt ki kell menteni.

Az élő szavas figyelmeztetés után az épületben tartózkodó alkalmazottaknak fegyelmetten el kell hagyniuk az épületet. Az épületben, ügyintézés céljából tartózkodó személyeket az alkalmazottaknak tájékoztatni kell a kialakult helyzetről, és ha szükséges segítséget kell nyújtaniuk az épület elhagyásában.

Az intézmény mihamarabbi elhagyása érdekében, minden menekülésre kijelölt kijáratot ki kell használni.

Kiürítés alkalmával, az intézmény minden helyiségét végig kell járni, és meggyőződni arról, hogy nem tartózkodnak benne személyek. Erre a feladatra, az intézmény vezetője külön személyeket jelöl ki, akik a bejárás után kötelesek tájékoztatni őt. A mentésben, minden alkalmazottnak kötelessége részt venni kivéve, ha a vezetőtől más utasítást kap.

Ha a mentésben részt vevő alkalmazottak létszáma engedi, a vezető jelöljön ki irányítókat, akik a menekülési útvonalon, a fontosabb csomópontokon segítik az intézmény gyorsabb kiürítését. Kiürítésre elsősorban a füstmentes útvonalakat szabad csak használni.

A helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokát, a vezetőnek tájékoztatni kell, hogy az intézmény kiürítése milyen stádiumban van.

A gyülekező hely a Kossuth téren van kijelölve. A gyülekező helyen úgy kell várakozni, hogy a tűzoltó egységek munkáját ne zavarják.

TÜZOLTÁS:

A tűzjelzést követően azok az alkalmazottak, akik nem vesznek részt a kiürítésben, meg kell kezdeniük a tűz oltását, a rendelkezésre álló eszközökkel.

Az intézmény területén kézi tűzoltó készülékek vannak felszerelve. A létesítmény minden dolgozójának ismernie kell a tűzoltó készülékek működését, és használatát.

A KÉZI TÜZOLTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

- véletlen üzembe helyezést megakadályozó biztosítás (gyűrű, -szeg, -lemez) eltávolítása,
- szükség esetén a készülék beütő szegének beütése,
- lövőke tűzre irányítása,
- készülék szakaszos működtetése.

FONTOS! A TÜZET VÍZZEL OLTANI CSAK ÁRAMTALANÍTÁS, FESZÜLTSEGMENTESÍTÉS UTÁN SZABAD.

TÁRGYMENTÉS, RENDFENNTARTÁS:

Tárgymmentést, csak akkor lehet megkezdeni, ha már az épület kiürítése befejeződött. A tűzoltás vezető engedélye nélkül tilos a tárgymmentést elkezdeni. A tárgymmentésben részt vevő személyek a vezető (tűzoltás vezető) irányításával állapítsák meg a keletkezett tűz várható terjedési irányát, kezdjék meg az ebbe az irányba eső anyagok, és berendezési tárgyak mentését. A tárgymmentést célszerű az alacsonyabb gyulladási hőmérsékletű, valamint a nagyobb értékű anyagok és berendezési tárgyak mentésével kezdeni.

A tárgymmentés emberélet kockáztatásával nem járhat.

A rend, és a fegyelem megtartása minden helyszínen tartózkodó alkalmazott feladata. Kerülni kell a pánikhelyzet kialakulását.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Az elsősegélynyújtással megbízott személyek, az esetleges sérülteket szállítsák biztonságos helyre (szabadba) és kezdjék meg az elsősegélyben részesíteni a sérülteket, és ezzel egyidejűleg értesítsék a mentőket, a **104-es** hívószámon. A mentők diszpécserének adjanak tájékoztatást, a sérültek számáról, milyen sérüléseik vannak, és hogy hol várják őket a létesítményben.

KÖZMŰVEK KEZELÉSÉNEK RENDJE:


Az intézmény épületeinek, helyiségeinek esetleges áramtalanítását, gáz elzárását a lehetőleg hozzáértő személy végezze. Az áramtalanítás, és a gáz elzárás megtörténtéről a tűzoltás vezetőjét tájékoztatni kell. Amennyiben az alkalmazottak nem tudják elvégezni, haladéktalanul értesíteni kell a szolgáltatót.

A TŰZRIADÓ TERV ISMERTETÉSE ÉS GYAKOROLTATÁSA

A tűzriadó tervet az intézmény alkalmazottaival minden évben a tűzvédelmi oktatás alkalmával ismertetni kell. Az oktatás után az alkalmazottak aláírásukkal kötelesek nyilatkozni arról, hogy a tűzriadó tervet valamint a tűz esetén elvégzendő feladatukat megismerték, és azt tudomásul vették. A tűzriadót, és a kiürítést évente legalább egyszer gyakoroltatni kell.

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK:

1. Tömeghisztéria
2. Elektromos berendezések tüzei
3. Gondatlanságból keletkező tüzek (pl.: égve hagyott gyertya, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység)
4. Tilosban történő dohányzás miatt keletkező tüzek
5. Szándékos tűzokozásból keletkező tüzek

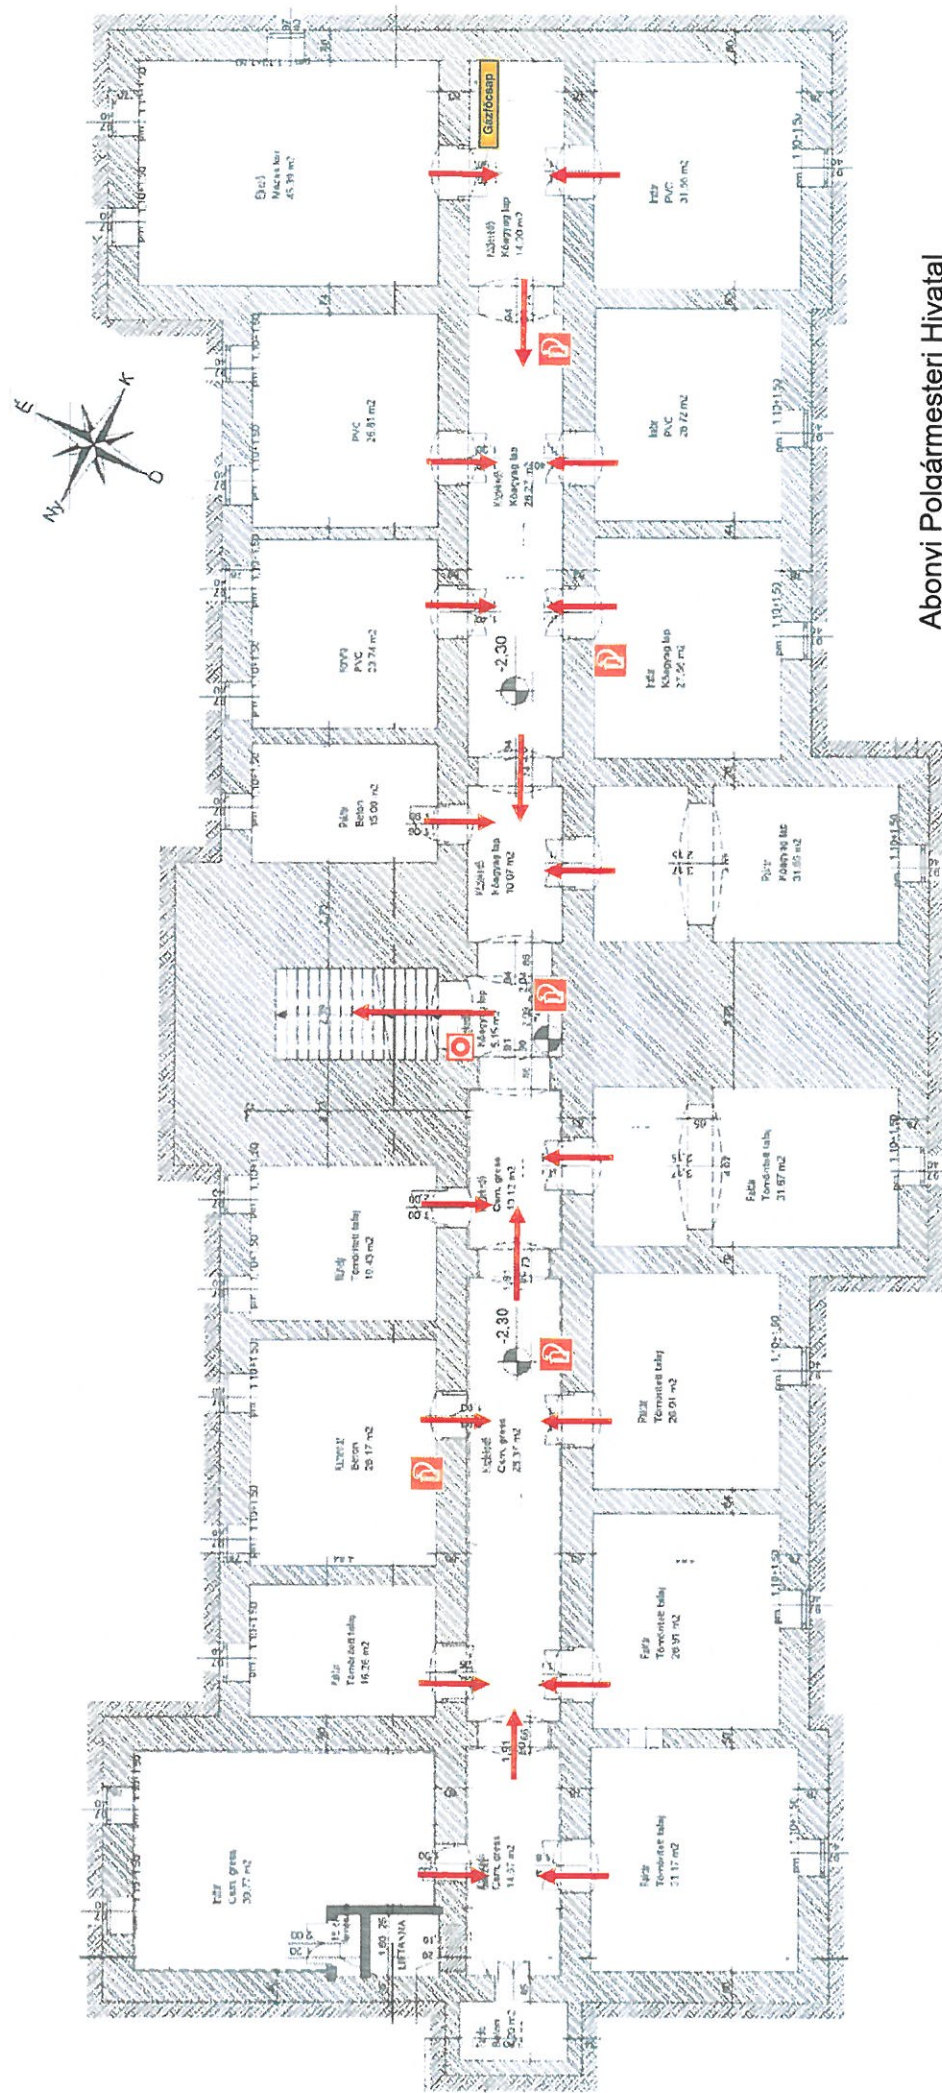

Abonyi Polgármesteri Hivatal
pince

Jelmagyarázat:


Menekülési útvonal

Tűzoltó készülék

Tűzjelző kézi jelzésadója

Gázfőelzáró



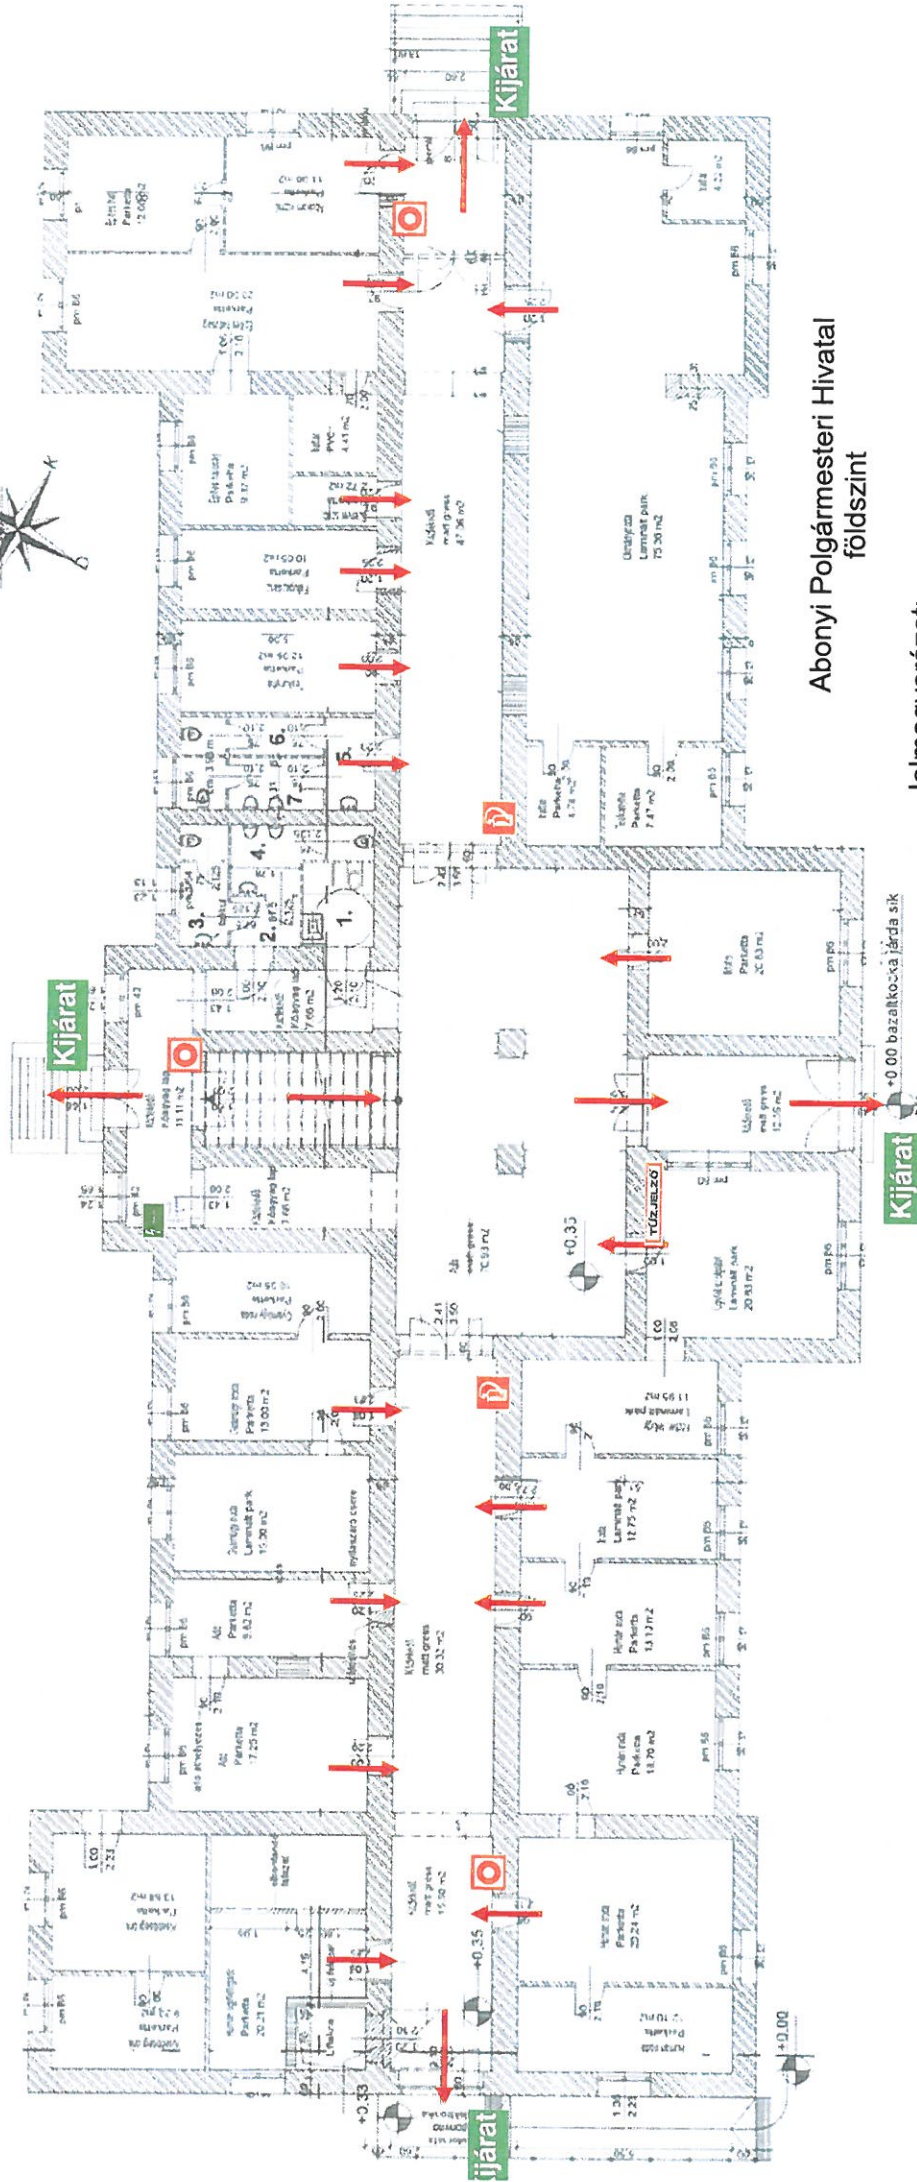

Abonyi Polgármesteri Hivatal
földszint

Jelmagyarázat:

Menekülési útvonal


Tűzoltó készülék

Tűzjelző kézi jelzésadója

Tűzjelző központ

Elektromos főkapcsoló



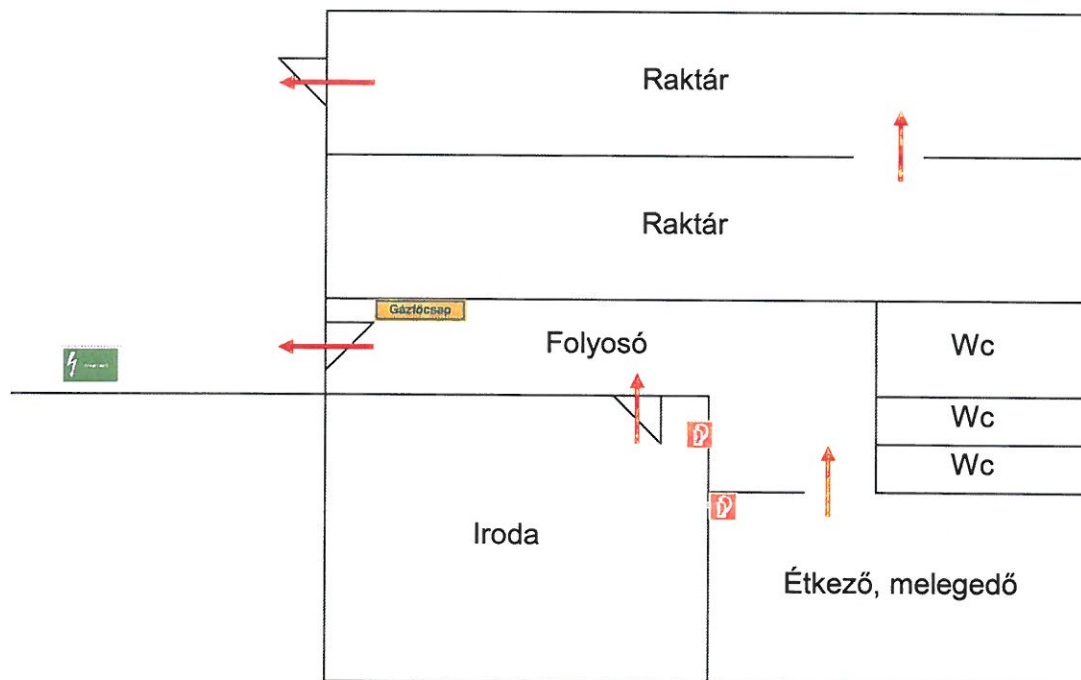

Abonyi Polgármesteri Hivatal
Báthory u. 2.

Jelmagyarázat:

Menekülési útvonal



Tűzoltó készülék




Elektromos főkapcsoló



Gázfőelzáró



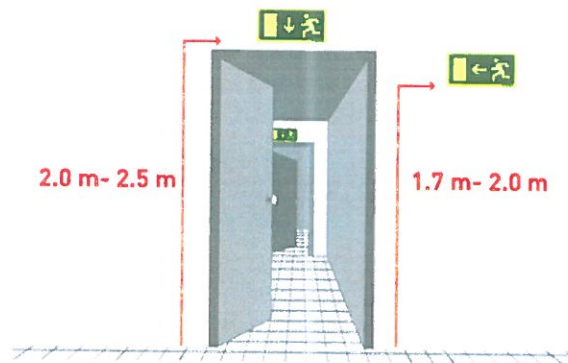

1. kép

A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága



2. kép

A biztonsági jel, rögzítési magassága.

HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK**1. Irodák**

Az irodák „D” (mérsékeltén tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A helyiséget csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Csak az ott folytatott munkához szükséges iratanyagot és eszközöket szabad tárolni.

A helyiségben a vonalas telefonkészülékek mellé jól láthatóan ki kell függeszteni az alábbi telefonszámokat:

- **Tűzoltóság: 105**
- **Mentők: 104**
- **Rendőrség: 107**
- **Központi segélyhívó: 112**

A helyiségekben elektromos főzőlapot, kávéfőzőt, vízforralót és hősugárzó készüléket nem éghető anyagú és szigetelő alátétre helyezve lehet használni, felügyelet mellett. Használat után a berendezést ki kell kapcsolni, tartós használaton kívül helyezés esetén a hálózatról le kell választani.

A fűtő berendezések valamint az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a berendezés maximális hőterhelése mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtásveszélyt.

A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni TILOS!

A helyiségben dohányozni TILOS!

Az irodában a közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

A munka befejezésével a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tüzet előidézhető körülményeket megszüntetni.

2. Raktár, irattár

A raktárak „C” (Tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A helyiségben dohányozni és nyílt lángot használni TILOS! A tilalmat figyelmeztető táblával kell jelölni.

A helyiséget csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

A fűtő berendezések valamint az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a berendezés maximális hőterhelése mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtásveszélyt.

A világító berendezés és az éghető anyag között akkora távolságot kell megtartani, hogy az gyújtásveszélyt az éghető anyagra ne jelentsen (legalább 1 méter).

A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni TILOS!

A raktárban a közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

Az éghető folyadékokat csak zárt, szabványos edényzetben lehet tárolni, kiöntőnyílással felfelé.

Az esetlegesen kifolyt éghető folyadékot homokkal fel kell itatni, és el kell távolítani az arra kijelölt helyre.

A munka befejezésével a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tüzet előidézhető körülményeket megszüntetni.

3. Folyosók, közlekedők

A közlekedők általánosan „D” (mérsékelt tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A közlekedőkben a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

A közlekedőket, folyosókat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni!

A folyosókon éghető anyagot tárolni, beépíteni (kivéve ha égéskésleltető szerrel van kezelve) nem szabad.

A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tüzet előidézhető körülményeket megszüntetni.

4. Teakonyha

A helyiség „D” (mérsékelt tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A helyiséget rendeltetésétől eltérő célra használni TILOS!

Az elektromos ételmelegítő használatánál a kezelési utasításban foglaltakat szigorúan be kell tartani.

A dohányzás TILOS!

A napi munka befejeztével a helyiséget használó köteles átvizsgálni és az áramtalanítást elvégezni.

5. Díszterem, házasságkötő terem

A helyiség „D” (mérsékelt tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A dohányzás TILOS!

A közlekedő útvonalakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni!

A helyiségben csak a kiürítési számítással igazolt létszám tartózkodhat (Tűzvédelmi szabályzat 11. sz. melléklet).

A közösségi helyiségekben a tűzvédelmi szempontból tiltó rendelkezéseket, a tűzveszélyre figyelmeztető piktogramot, táblákat, a helyiségek bejáratánál kell elhelyezni (pl. dohányzás tiltása).

A helyiségekből való kijutást mindenkor biztosítani kell. Az 50 főnél több személy tartózkodására szolgáló helyiségek kiürítésre számításba vett nyílászáróinak a kiürítés irányába történő nyithatóságát biztosítani kell, illetőleg azokat, amíg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem szabad.

A díszterem elektromosan nyíló ajtaját a rendezvény ideje alatt bezárni nem szabad, vagy az ajtó manuális nyithatóságát biztosítani kell.

A rendezvényhez alkalmazott dekoráció nem takarhatja el a kiürítés irányát és a feliratokat, a tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket (tűzoltó készüléket). A dekoráció, valamint a villamos berendezés, a világítás, a hő termelő berendezés, a pirotechnikai termék között - a gyújtásveszély miatt - védőtávolságot kell tartani.

6. Szerverszoba

A helyiség „D” (mérsékelten tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

A menekülési útvonalak szabadon hagyását minden körülmények között biztosítani kell.

A helyiség oltására 1 db megfelelő oltóhatású gázzal oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A szándékos károkozás érdekében a helyiségbe való belépés csak az informatikai rendszer üzemeltetőinek engedélyezett.

A helyiségben más személy(ek) illetve karbantartás csak a rendszergazda eseti engedélyével illetve kíséreléssel lehetséges.

Elektromos berendezések vízzel való oltása tilos és életveszélyes.

Elektromos berendezések oltásánál a megfelelő védőtávolságot be kell tartani (1-1,5 m legkisebb megközelítési távolság).

A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tüzet előidézhető körülményeket megszüntetni.

Ellenőrzési napló Tűzjelző rendszerhez

Napi ellenőrzés

[illegible]

Havonkénti ellenőrzések

[illegible]

Negyedéves ellenőrzések

Az ellenőrzés ideje:		Az ellenőrzést végző:	
A berendezés nyugalmi helyzetben van	A berendezés hibát jelez	A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént	A berendezés nem működik
Az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik	A felügyeletet ellátók rendelkeznek megfelelő oktatással.	A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított	
Igen Nem	Igen Nem	Igen Nem	
Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás:			
..... 			
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz (tabló, PC) üzemképes:			
..... 			
Egyéb észrevétel:			
..... 			
aláírás			

Kiürítés számítás I. emelet Házasságkötő terem

Házasságkötő terem alapterülete: 66,7 m²

Teremben tartózkodók tervezett létszáma 80 fő

Hátsó sarokból „L” alakban a terem ajtóig: 12 m

Ajtó szélessége: 2,42 m

Emeleti folyosó szélessége: 2,6 m, hossza a lépcsőig: 19,53 m

Szintkülönbség: 3,8 m

Lépcsőkarok szélessége: 1,57 m x 2

Lépcső aljától a szabadba vezető ajtóig: 11,5 m

Ajtó szélessége 2,29 m

Kiürítési számítások:

A kiürítés első szakaszának számítása:

A veszélyeztetett helyiség kiürítése:

Az 1 főre jutó alapterület kevesebb, mint 1 m², ezért a haladási sebesség 16 m/min

$$s_{i1} = 12 \text{ m}$$

$$v_i = 16 \text{ m/min}$$

$$t_{1\text{meg}} = 1,5 \text{ min}$$

$$t_{1a} = 0,75 \text{ min}$$

$$t_{1a} = \frac{12}{16} = 0,75 \text{ min}$$

A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: ($t_{1a} \leq t_{1\text{meg}}$)

Megfelelő

A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján:

$$N_1 = 80 \text{ fő}$$

$$k = 41,7 \text{ fő} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$x_1 = 2,42 \text{ m}$$

$$t_{1\text{meg}} = 1,5 \text{ min}$$

$$t_{1b} = 0,793 \text{ min}$$

$$t_{1b} = \frac{80}{101} = 0,793 \text{ min}$$

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: ($t_{1b} \leq t_{1\text{meg}}$)

Megfelelő

A kiürítés második szakaszának számítása:**A kiürítés időtartama a lépcsők legszűkebb keresztmetszete alapján:**

$$\begin{array}{ll}
 t_{y1} &= 1,221 \text{ min} & k &= 41,7 \text{ fő} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \\
 s_i &= 19,53 \text{ m} & x_2 &= 3,14 \text{ m} \\
 v_i &= 16 \text{ m/min} & s_{i2} &= 11,4 \text{ m} \\
 N_2 &= 80 \text{ fő} & v_i &= 10 \text{ m/min} \\
 & & s_{i3} &= 11,5 \text{ m} \\
 & & v_i &= 16 \text{ m/min}
 \end{array}$$

$$t_{2b} = 1,22 + \frac{80}{130,9} + \frac{11,4}{10} + \frac{11,51}{16} = 3,69$$

$$t_{2b} = 3,69 \text{ min}$$

$$t_{2\text{meg}} = 6 \text{ min}$$

A kiürítés értékelése a lépcsők átbocsátóképessége alapján: ($t_{2b} \leq t_{2\text{meg}}$)

Megfelelő

A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján:

$$\begin{array}{ll}
 t_{y2} &= 3,691 \text{ min} \\
 N_3 &= 90 \text{ fő} \\
 k &= 41,7 \text{ fő} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \\
 x_3 &= 2,29 \text{ m} \\
 t_{2c} &= 4,63 \text{ min} \\
 t_{2\text{meg}} &= 6 \text{ min}
 \end{array}
 \qquad
 t_{2c} = 3,69 + \frac{90}{95,49} = 4,63 \text{ min}$$

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: ($t_{2c} \leq t_{2\text{meg}}$)

Megfelelő

Kiürítés számítás

I. emelet

Díszterem

Díszterem alapterülete: 96,89 m²

Teremben tartózkodók tervezett létszáma 170 fő

Hátsó sarokból „L” alakban a terem ajtóig: 10 m

Ajtók szélessége: 1,44 m (folyosóra) 1,3 m x 2 (szomszédos irodákba)

Emeleti folyosó szélessége: 2,6 m, hossza a lépcsőig: 3 m

Szintkülönbség: 3,8 m

Lépcsőkarok szélessége: 1,57 m x 2

Lépcső aljától a szabadba vezető ajtóig: 11,5 m

Ajtó szélessége 2,29 m

Kiürítési számítások:

A kiürítés első szakaszának számítása:

A veszélyeztetett helyiség kiürítése:

Az 1 főre jutó alapterület kevesebb, mint 1 m², ezért a haladási sebesség 16 m/min

$$s_{i1} = 10 \text{ m}$$

$$v_i = 16 \text{ m/min}$$

$$t_{1\text{meg}} = 1,5 \text{ min}$$

$$t_{1a} = 0,625 \text{ min}$$

$$t_{1a} = \frac{10}{16} = 0,625 \text{ min}$$

A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: ($t_{1a} \leq t_{1\text{meg}}$)

Megfelelő

A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján:

$$N_1 = 170 \text{ fő}$$

$$k = 41,7 \text{ fő} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$x_1 = 4,04 \text{ m}$$

$$t_{1\text{meg}} = 1,5 \text{ min}$$

$$t_{1b} = 1,009 \text{ min}$$

$$t_{1b} = \frac{170}{168,5} = 1,009 \text{ min}$$

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: ($t_{1b} \leq t_{1\text{meg}}$)

Megfelelő

A kiürítés második szakaszának számítása:**A kiürítés időtartama a lépcsők legszűkebb keresztmetszete alapján:**

t_{y1}	=	0,188 min	k	=	41,7 fő*m ⁻¹ *min ⁻¹
s_i	=	3 m	x_2	=	3 m
v_i	=	16 m/min	s_{i2}	=	11,4 m
N_2	=	170 fő	v_i	=	10 m/min
			s_{i3}	=	11,51 m
			v_i	=	16 m/min

$$t_{2b} = 0,19 + \frac{170}{125,1} + \frac{11,4}{10} + \frac{11,51}{16} = 3,41$$

$$t_{2b} = 3,41 \text{ min}$$

$$t_{2\text{meg}} = 6 \text{ min}$$

A kiürítés értékelése a lépcsők átbocsátóképessége alapján: ($t_{2b} \leq t_{2\text{meg}}$)

Megfelelő

A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján:

t_{y2}	=	3,406 min			
N_3	=	200 fő			
k	=	41,7 fő*m ⁻¹ *min ⁻¹			
x_3	=	2,29 m			
t_{2c}	=	5,50 min			
$t_{2\text{meg}}$	=	6 min	t_{2c}	=	$3,41 + \frac{200}{95,49} = 5,50 \text{ min}$

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: ($t_{2c} \leq t_{2\text{meg}}$)

Megfelelő

A tűzvédelmet érintő dokumentumok jegyzéke

1. Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzveszélyességi osztályba sorolás
2. Tűzriadó terv, gyakoroltatásról jegyzőkönyv
3. A tűzvédelmi oktatásokról, továbbképzésekről szóló bizonylatok, nyilvántartások (újbelépő, ismétlődő).
4. Az épületek és helyiségek használatbavételi engedélye
5. Hiteles munkavállalói létszám kimutatás
6. A tűzvédelmi hatóság által kiadott határozatok, szignalizációk, állásfoglalások, ellenőrzési jegyzőkönyvek, az azokra adott válaszok.
7. Tűzvédelmi szervezet kinevezési dokumentumai (szerződés)
8. Elektromos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatáról jegyzőkönyv valamint az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések dokumentumai.
9. Villámvédelmi berendezések felülvizsgálatáról jegyzőkönyv valamint az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések dokumentumai.
10. A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott, láttamozott engedélyek.
11. A tűzoltó készülékek nyilvántartása, negyedéves, féléves, éves felülvizsgálatainak bizonylatai.
12. Kémények felülvizsgálatáról tanúsítvány.
13. Gáztüzelésű berendezések időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyve
14. A beépített tűzjelző rendszer ellenőrzéséről, karbantartásáról jegyzőkönyv

A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területén kell tartania. Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni.